

令和7年9月3日
教 育 環 境 課

世田谷区立池之上小学校における漏水事故について

1 主旨

世田谷区立池之上小学校において、2階男子トイレの小便器の給水管が外れたことによる漏水事故が発生し、施設運営に支障が生じたため、報告する。

2 概要

(1) 発生日

令和7年8月3日（日） 午後（時間は不明）

(2) 施設概要

世田谷区立池之上小学校 12学級 生徒数360名

（世田谷区代沢2-42-15）

私立みこと保育園（池之上小学校1階併設認可保育所）

利用定員48名（0～5歳児）

(3) 発生場所

池之上小学校2階南側男子トイレ 給水管接続部

(4) 発生原因

2階南側男子トイレ小便器の給水管接続部の脱落（詳細は別紙1の通り）

なお、脱落の原因については調査中

(5) 被害状況

・池之上小学校

2階トイレ、すくすくルーム通路、図書室、昇降口、家庭科室、家庭科準備室への浸水（詳細は別紙2の通り）

・みこと保育園

保育園調理室天井内浸水による停電



3 経緯

- 令和7年8月 3日（日） 2階南側男子トイレからの漏水が発生
施設利用者が漏水を発見
副校長より区防災センターを経由して教育
環境課へ緊急連絡（14:40）
施設利用者による緊急止水
保護者の協力をいただき、水の掃き出し等の
実施
教育環境課職員による漏水箇所の確認
- 令和7年8月 4日（月） 保育園調理室漏水による停電等に伴う給食の
提供停止、保育園によるお弁当の提供
施設営繕第二課職員、給排水設備施工者によ
る漏水原因箇所、浸水範囲の確認
二重床内浸水箇所の排水及び送風機等による
乾燥開始
- 令和7年8月 5日（火） 保育園手配による昼食の提供開始
- 令和7年8月 8日（金） 事業者立ち会いの元、原因究明の実施
（原因については確定できなかった）
- 令和7年8月22日（金） 保育園調理室内改修・消毒等開始
（8月29日（金）終了）
- 令和7年9月 1日（月） 保育園調理室による給食の提供再開

4 今後の対応

- （1）みこと保育園には誠意を持って対応にあたる。
- （2）給水管の接続部分が外れた原因の究明に努める。
- （3）図書室の床全面張替えを冬休み期間中に行う。

別紙 1**(1) 事故発生部分の写真****① 小便器の全景****② 上の写真を矢印方向から見た拡大写真****【正常な接続状態】****【接続が外れた状態】**

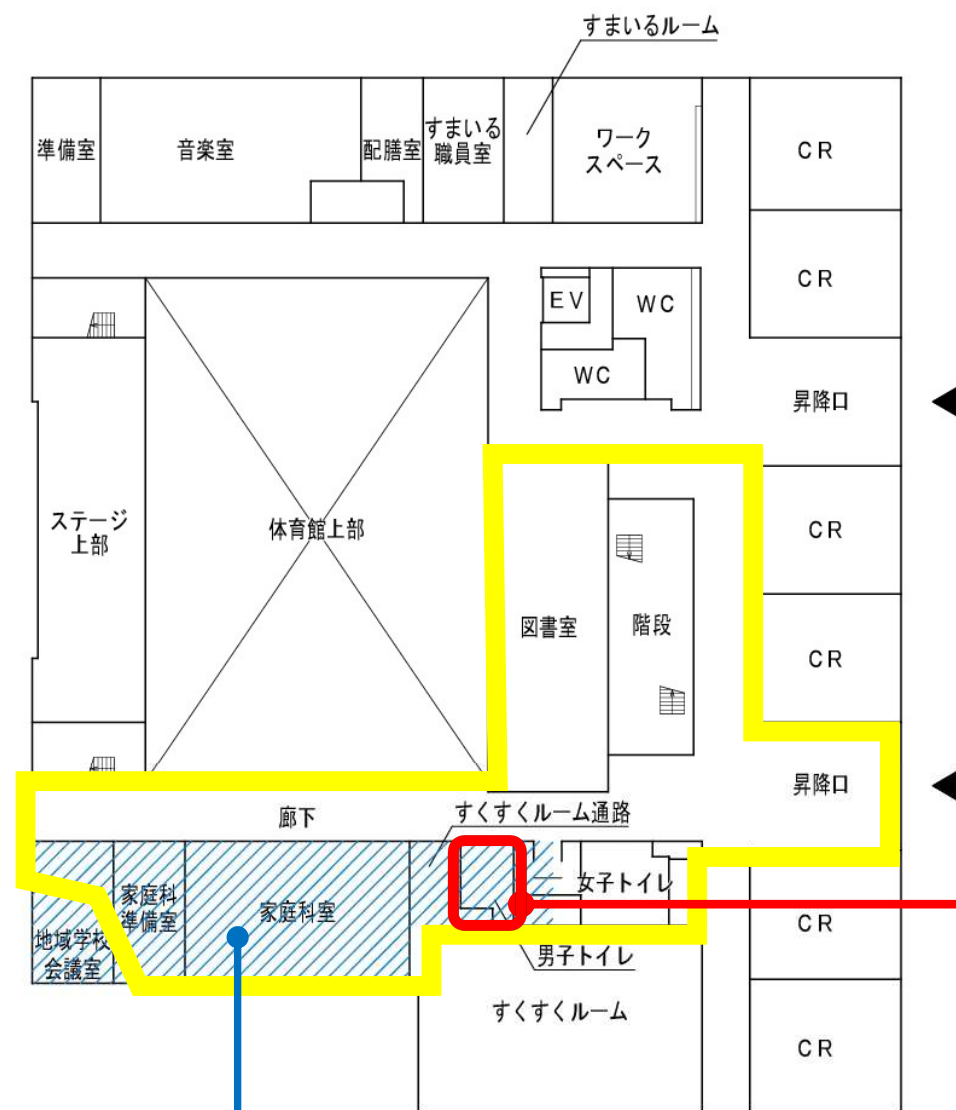

漏水箇所
男子小便器水栓接続部

ハッチ部：二重床
スラブレベル=1 2階床レベル-30cm

：浸水範囲

2 階平面図



1 階平面図



：浸水範囲