


U形溝 (T-2)

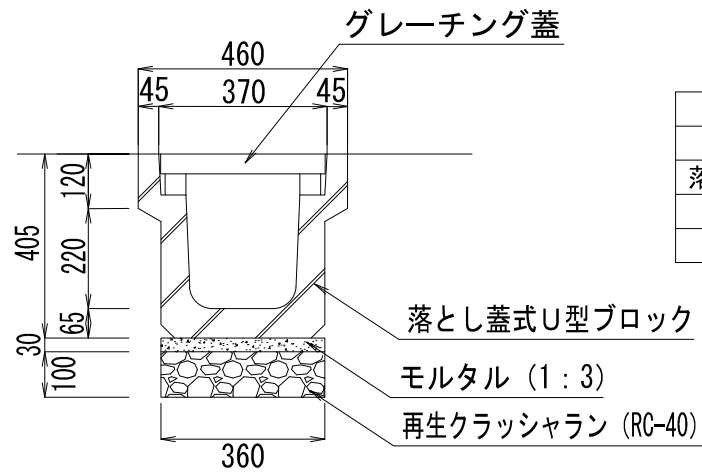


材 料 表

(100.0m当り)

品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要
グレーチング蓋	L=997 みぞ幅250mm (細目、ノンスリップ、T-2)	100.000	個	
落とし蓋式U型ブロック	3種 U250型 L=2000	50.000	個	
モルタル	1 : 3	1.080	m ³	
再生クラッシャーラン	RC-40	3.600	m ³	

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	園路広場	U形溝 (T-2)	令和2年4月1日

U形溝 (T-14)

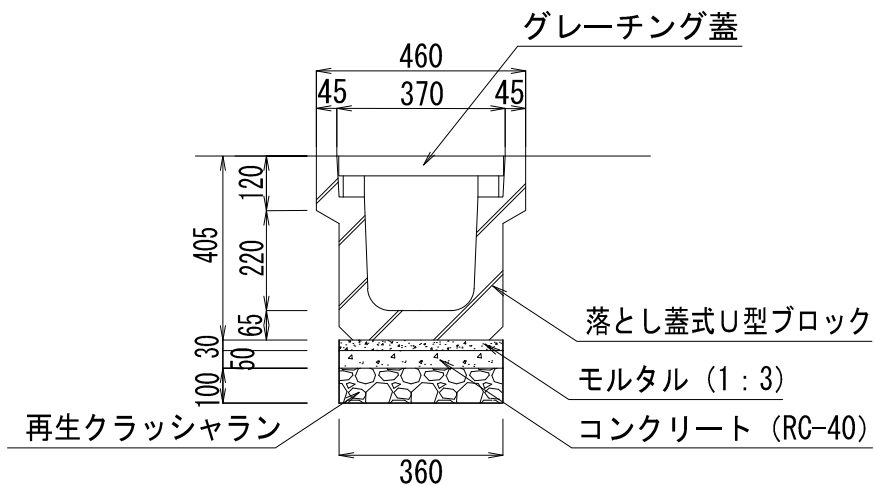


材 料 表

(100.0m当り)

品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要
グレーチング蓋	L=997 みぞ幅250mm (細目、ノンスリップ、T-14)	100.000	個	
落とし蓋式U型ブロック	3種 U250型 L=2000	50.000	個	
モルタル	1:3	1.080	m ³	
コンクリート	18-8-20BB	1.800	m ³	
型枠		10.000	m ²	
再生クラッシャラン	RC-40	3.600	m ³	

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	園路広場	U形溝 (T-14)	令和2年4月1日

雨水浸透柵

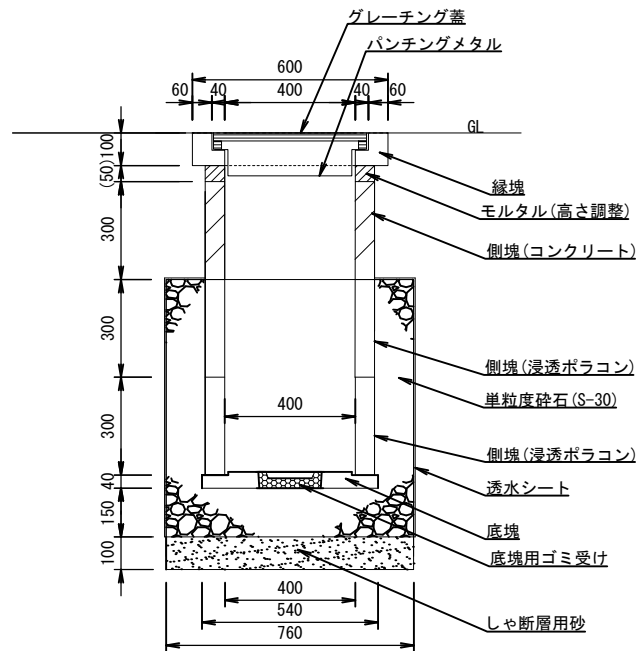

材 料 表

(10.0箇所当り)

品 名	形 状 寸 法	数量	単位	摘 要
グレーチング蓋	400用2辺足付(細目、ノンスリップ、T-2)	10.0	個	
パンチングメタル	2面ツバ付(SUS304、t=0.8)取手付(丸鋼φ6)	10.0	個	
縁塊	400用 □600×H100	10.0	個	
側塊(コンクリート)	400用 外径□520×H300×t60	10.0	個	
側塊(浸透ポラコン)	400用 外径□520×H300×t60(浸透ポラコン)	20.0	個	
底塊	浸透柵400用 □540×t50 φ134	10.0	個	
底塊用ゴミ受け	浸透柵400底塊用 φ134×t50	10.0	個	
透水シート	透水係数 10^{-2} cm/sec以上	32.6	m ²	引張り強さ245N/5cm以上
しゃ断層用砂		0.6	m ³	
単粒度砕石	S-30	2.9	m ³	
モルタル	1:3	0.1	m ³	


※グレーチング蓋は、細目表面ノンスリップグレーチング加工とする。

※グレーチング蓋の足とパンチングメタルのツバは、互いに接触しないよう据付けること。

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	園路広場	雨水浸透柵 400用	令和7年4月1日

世田谷区


スツール

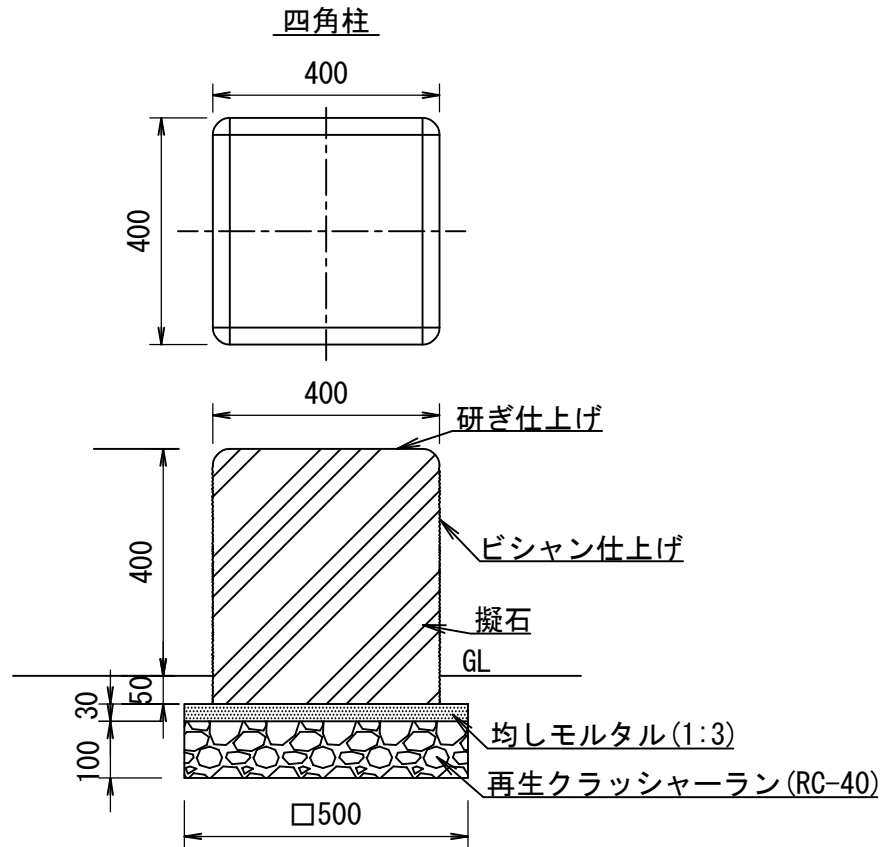

材 料 表

(10.0基当り)

品 名	形 状 寸 法	数量	単位	摘 要
スツール	400×400×450 擬石	10.0	基	
モルタル	1:3	0.08	m ³	
型枠		0.6	m ²	
再生クラッシャーラン	RC-40	0.3	m ³	

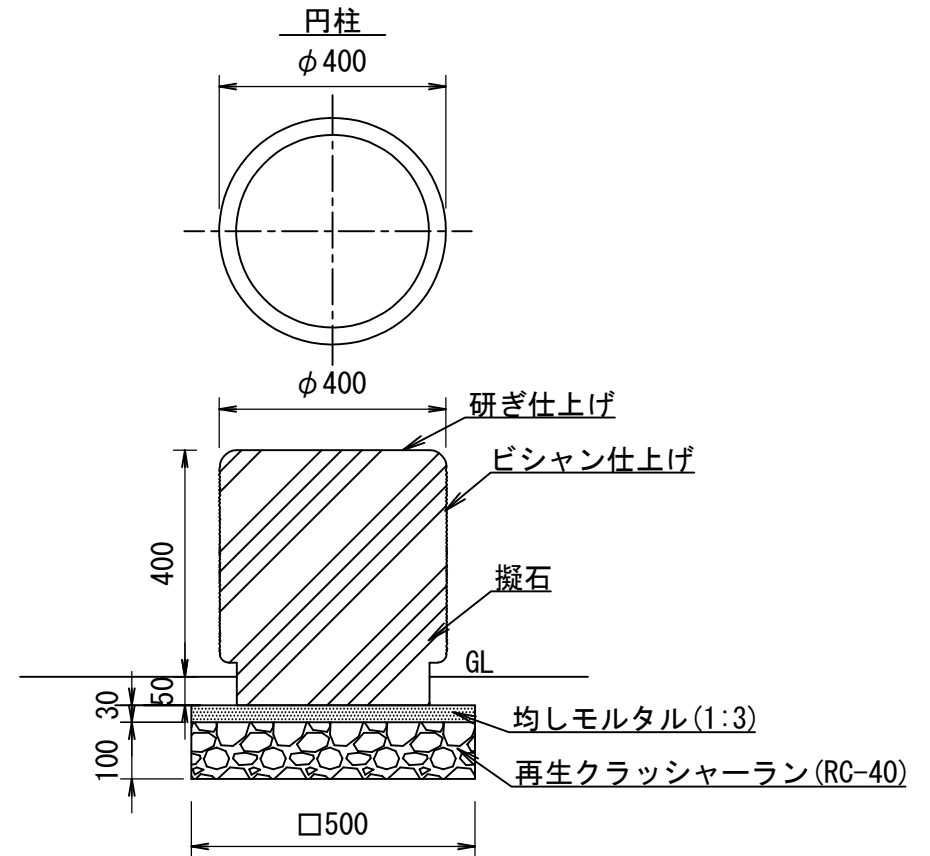

材 料 表



(10.0基当り)

品 名	形 状 寸 法	数量	単位	摘 要
スツール	φ400 擬石	10.0	基	
モルタル	1:3	0.08	m ³	
型枠		0.6	m ²	
再生クラッシャーラン	RC-40	0.3	m ³	

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	園路広場	スツール (四角柱, 円柱)	令和7年4月1日

世田谷区

擬木土留め (H200)

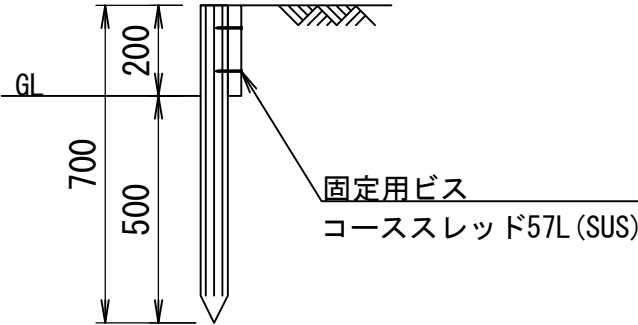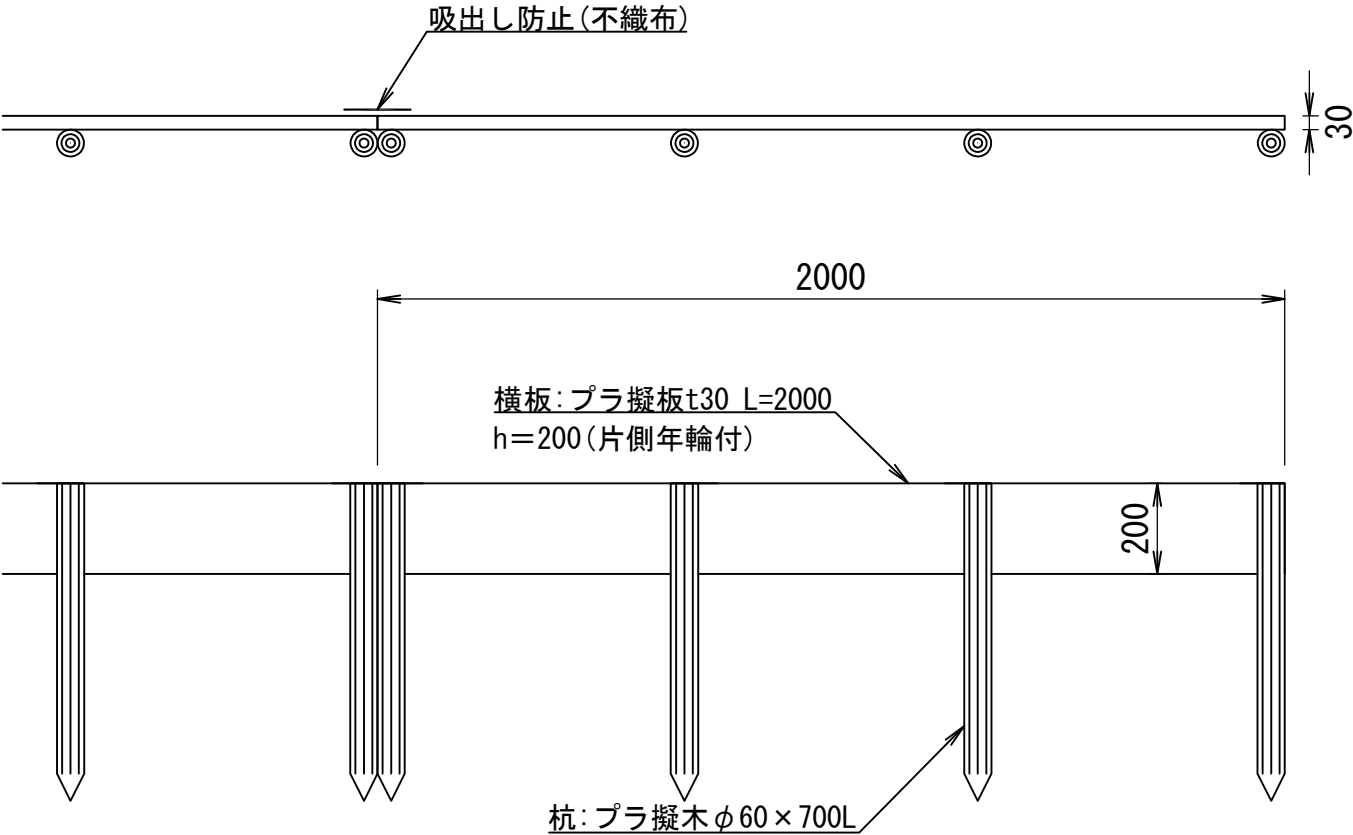

材 料 表


(100.0m当り)

※横板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）とすること。
※賠償責任保険加入品とすること。
※プラ擬木 色：ダークブラウン 丸太外観：クヌギ肌模様 板材表面：木目模様

品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要
横 板	t30×h200×L2,000	50.0	枚	
杭	φ60×L700	200.0	本	

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	園路広場	擬木土留め (H200)	令和7年4月1日

擬木土留め (H400)

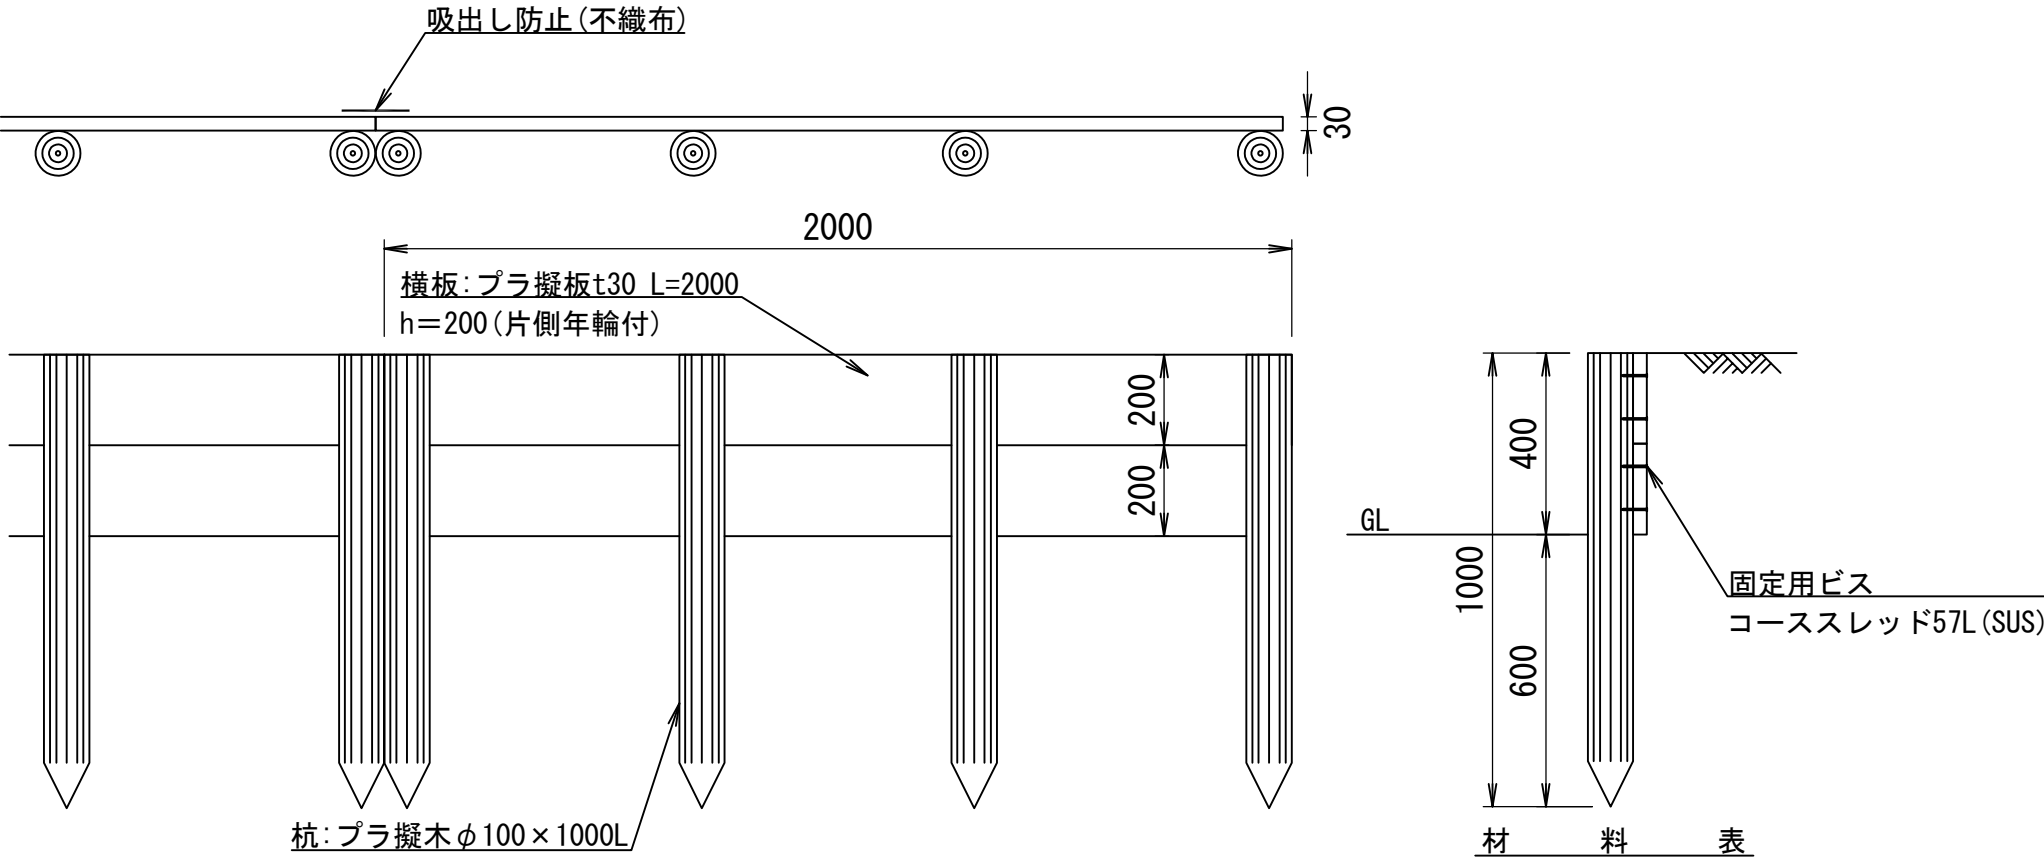


※横板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）とすること。
※賠償責任保険加入品とすること。
※プラ擬木 色：ダークブラウン 丸太外観：クヌギ肌模様 板材表面：木目模様

(100.0m当り)

品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要
横 板	t30×h200×L2,000	100.0	枚	
杭	φ100×L1,000	200.0	本	

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	園路広場	擬木土留め (H400)	令和7年4月1日

擬木土留め (H800)

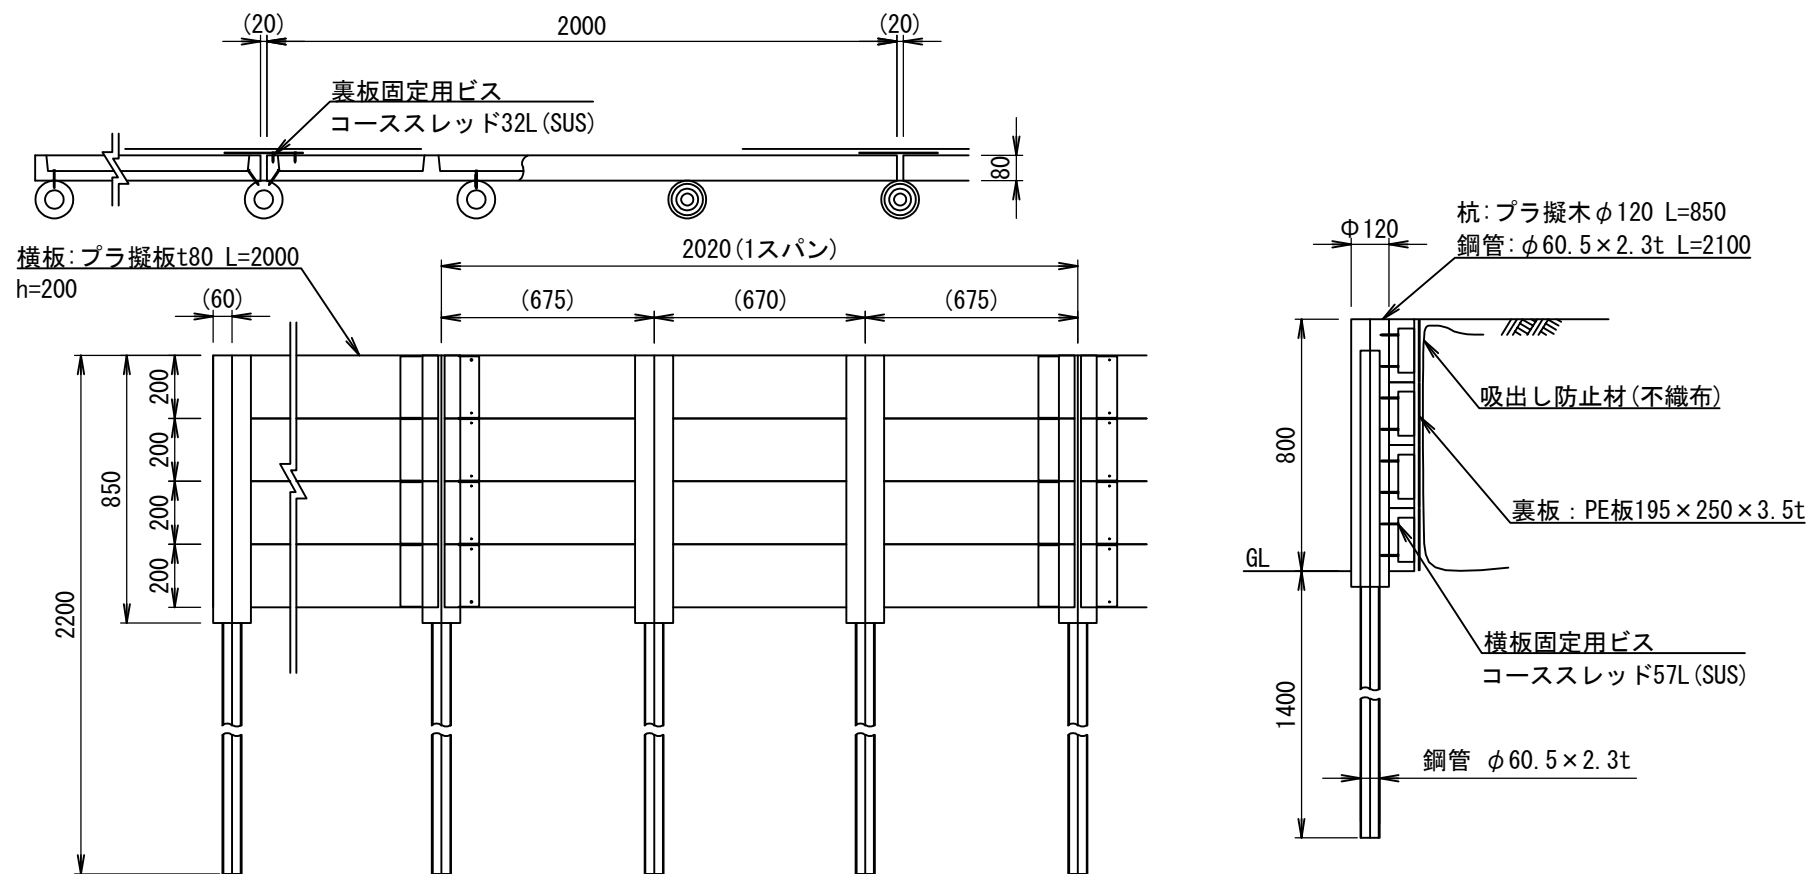[illegible]


(100.0m当り)

※横板は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）とすること。
 ※賠償責任保険加入品とすること。
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン 丸太外観：クヌギ肌模様 板材表面：木目模様
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上とすること。

品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要
横 板	t80×h200×L2,000	198.0	枚	
杭	樹脂カバーφ120×L850	148.5	本	
	鋼管φ60.5×2.3t×L2,100			

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	園路広場	擬土留め (H800)	令和7年4月1日

擬木土留め (H1000)

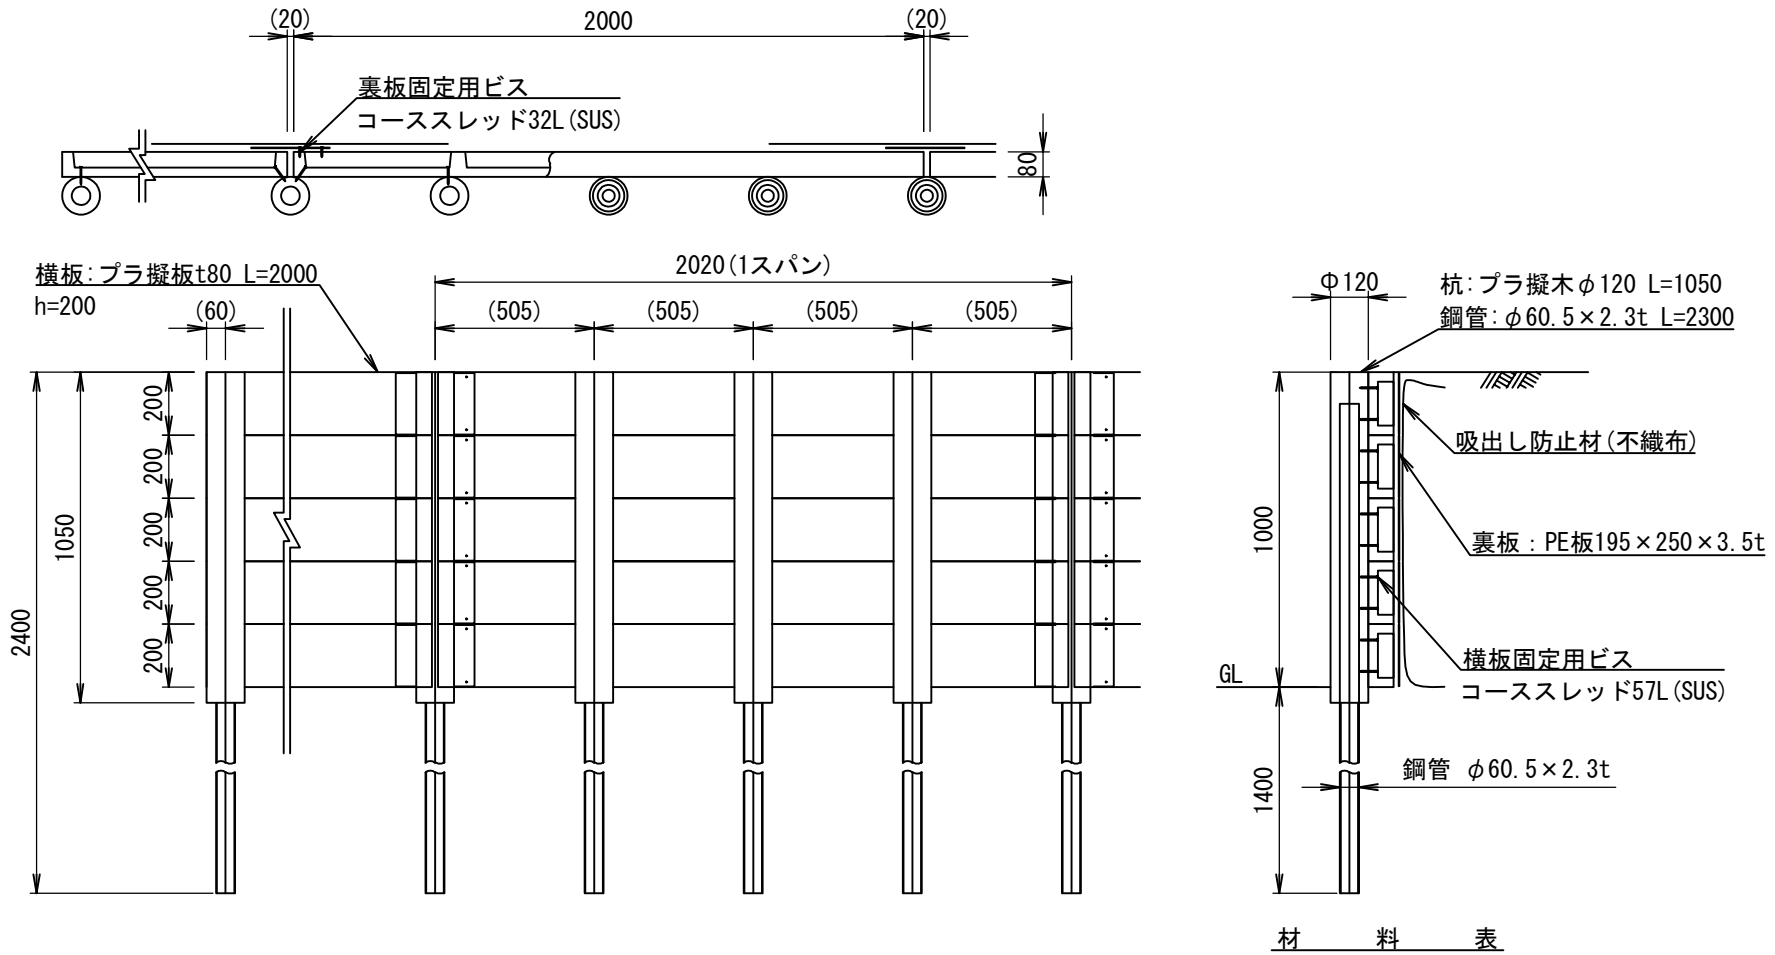


※横板は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）とすること。
 ※賠償責任保険加入品とすること。
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン 丸太外観：クヌギ肌模様 板材表面：目目模様
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上とすること。

(100.0m当り)				
品 名	形 状 寸 法	数量	単位	摘 要
横 板	t80×h200×L2,000	247.5	枚	
杭	樹脂カバーφ120×L1,050	198.0	本	
	鋼管φ60.5×2.3t×L2,300			

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	園路広場	擬木土留め (H1000)	令和7年4月1日

独立街路灯 小型LED10W・20W（蛍光灯20W・40W相当） 直柱

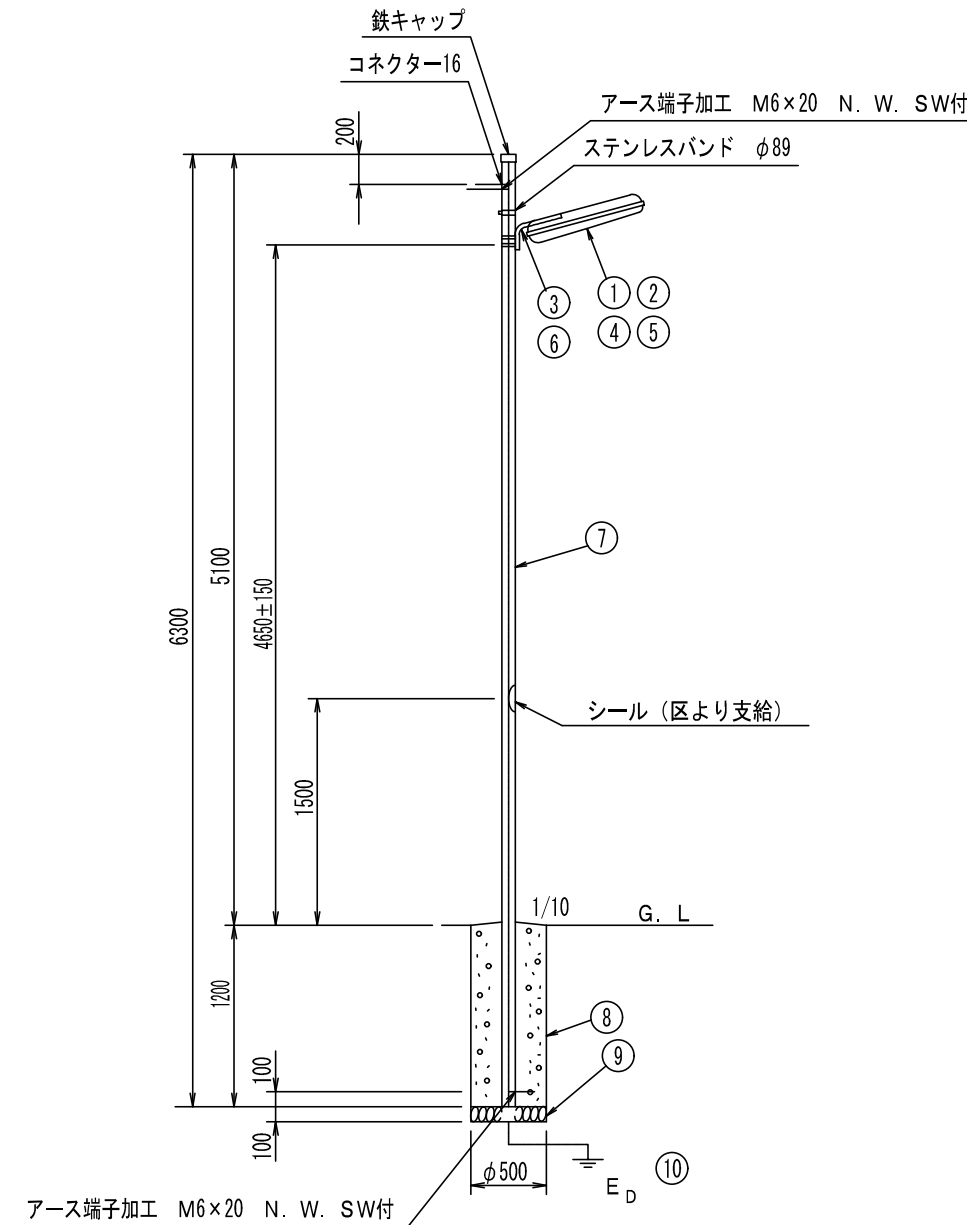


材 料 表

部番	品 名	形 状 寸 法	数 量	単位
1	灯 体	本体(指定色) カラーアルミ (t1.4) LED10W 自動点滅器内蔵	1.000	灯
2	ラ ン プ	LED10W	1.000	個
3	ア ー ム	φ27.2×t2.3 溶融亜鉛メッキ 仰角10°	1.000	本
4	灯 体	本体(指定色) カラーアルミ (t1.4) LED20W 自動点滅器内蔵	1.000	灯
5	ラ ン プ	LED20W	1.000	個
6	ア ー ム	φ27.2×t2.3 溶融亜鉛メッキ 仰角20° 又は30°	1.000	本
7	ポ ー ル	φ89.1×t3.2 ※1	1.000	本
8	コ ン ク リ ー ト	18-8-20H (H182B)	0.235	m ³
9	再生クラッシャーラン	RC-40	0.020	m ³
10	接 地 棒	φ10×1,500	1.000	本

※1 溶融亜鉛メッキ後化成処理を施しステンレスコーティング焼付塗装（指定色）仕上げ。

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
電気設備	道路照明	独立街路灯 小型LED10W・20W（蛍光灯20W・40W相当） 直柱	令和2年4月1日

独立街路灯 小型LED10W・20W（蛍光灯20W・40W相当） 曲柱

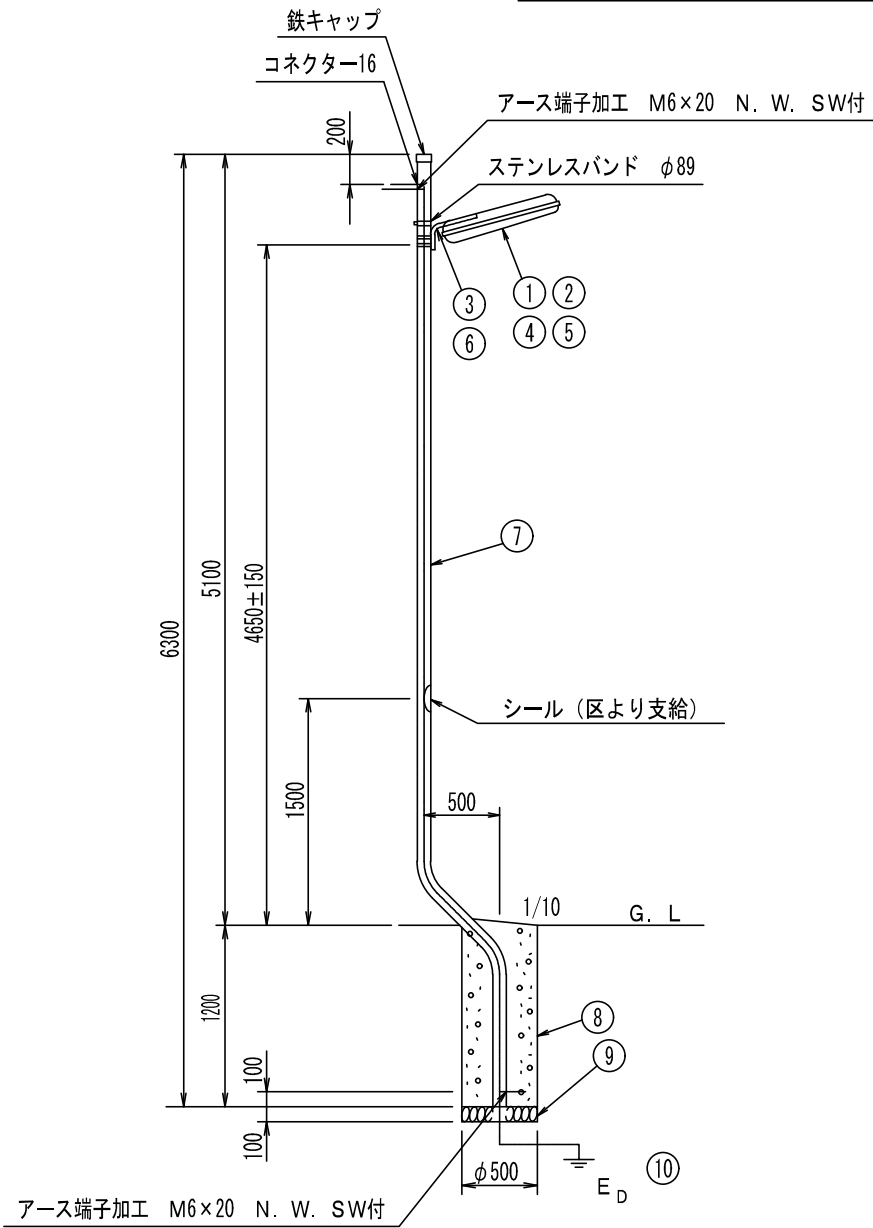


材 料 表

部番	品 名	形 状 寸 法	数 量	単位
1	灯 体	本体（指定色） カラーアルミ（t1.4） LED10W 自動点滅器内蔵	1.000	灯
2	ラ ン プ	LED10W	1.000	個
3	ア ー ム	φ27.2×t2.3 溶融亜鉛メッキ 仰角10°	1.000	本
4	灯 体	本体（指定色） カラーアルミ（t1.4） LED20W 自動点滅器内蔵	1.000	灯
5	ラ ン プ	LED20W	1.000	個
6	ア ー ム	φ27.2×t2.3 溶融亜鉛メッキ 仰角20°又は30°	1.000	本
7	ポ ー ル	φ89.1×t3.2 ※1	1.000	本
8	コンクリート	18-8-20H (H182B)	0.235	m ³
9	再生クラッシャーラン	RC-40	0.020	m ³
10	接 地 棒	φ10×1,500	1.000	本

※1 溶融亜鉛メッキ後化成処理を施しステンレスコーティング焼付塗装（指定色）仕上げ。

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
電気設備	道路照明	独立街路灯 小型LED10W・20W（蛍光灯20W・40W相当） 曲柱	令和2年4月1日

独立街路灯 中型LED20W (HF100W相当) 段付柱

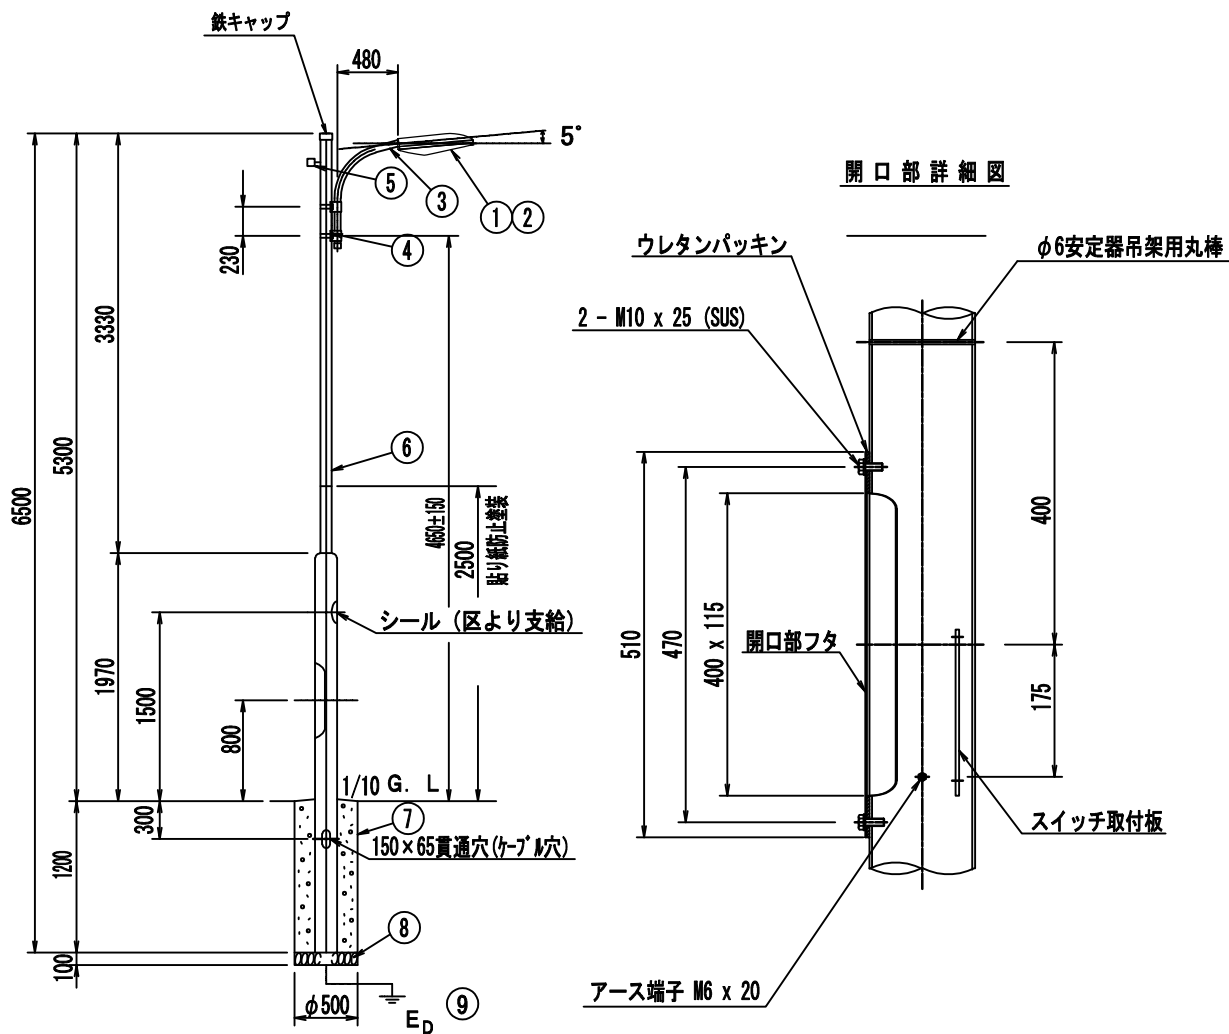


材 料 表

部番	品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位
1	灯 体	本体(指定色) アルミダイカスト LED20W 自動点滅器内蔵	1.000	灯
2	ラ ン プ	LED20W (HF100W相当)	1.000	個
3	ア ー ム	φ48.6×t3.5 ※1	1.000	本
4	取 付 バ ン ド	1BT-412	1.000	式
5	ターミナルキャップ	φ22	1.000	個
6	段 付 ポ ー ル	φ89.1×t3.2*φ139.8×t4.5 ※1	1.000	本
7	コンクリート	18-8-20H (H182B)	0.235	m ³
8	再生クラッシャラン	RC-40	0.020	m ³
9	接 地 棒	φ10 × 1,500	1.000	本


※1 溶融亜鉛メッキ後化成処理を施しステンレスコーティング焼付塗装(指定色)仕上げ。

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
電気設備	道路照明	独立街路灯 中型LED20W (HF100W相当) 段付柱	令和5年4月1日

独立街路灯 大型LED40W (HF250W相当) 段付柱

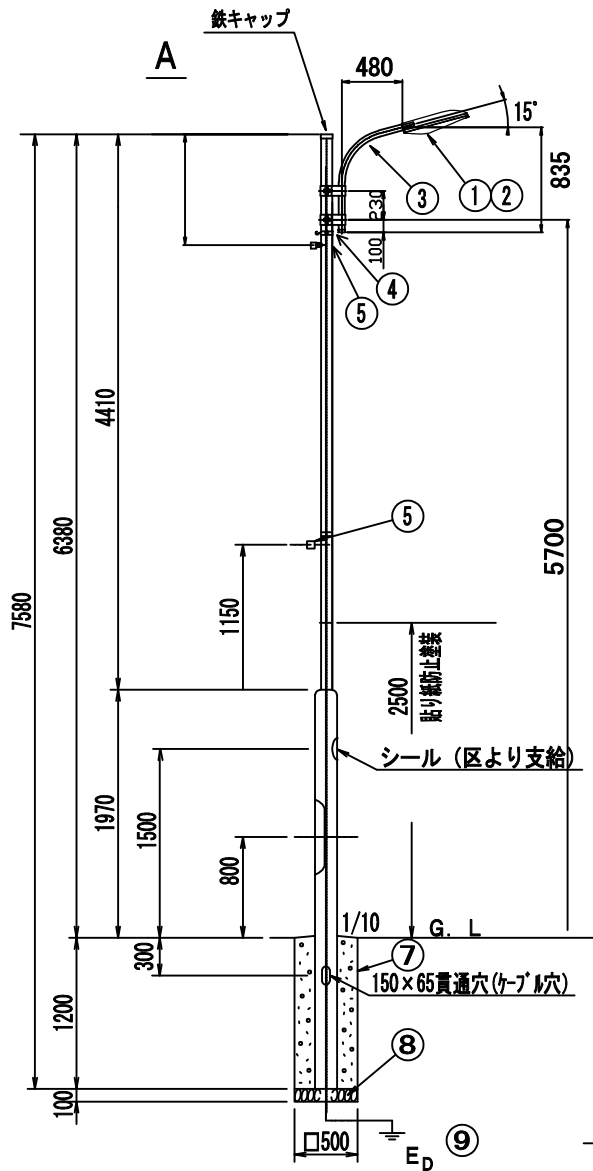

開口部詳細図

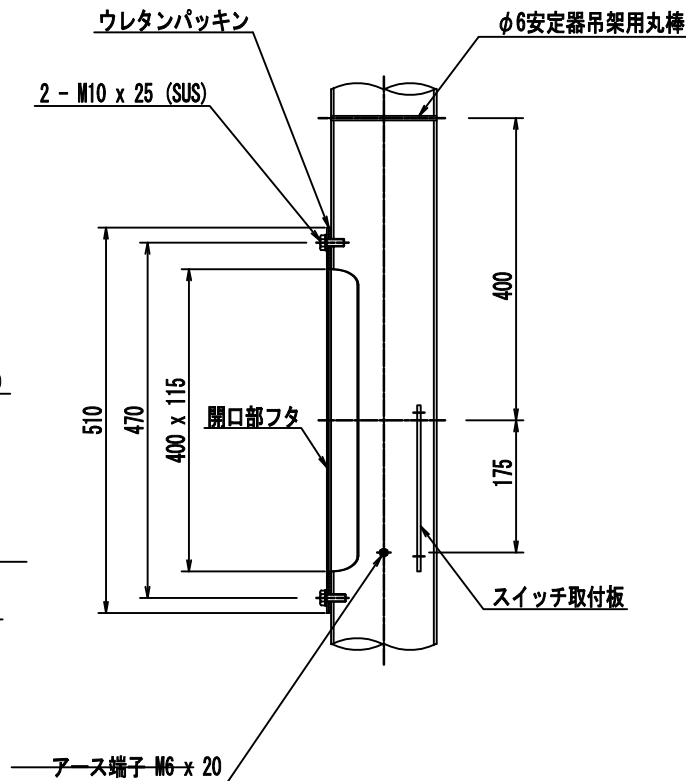


材 料 表

部番	品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位
1	灯 体	LED40W (ADC指定色) 自動点滅器内臓	1.000	灯
2	ラ ン プ	LED40W	1.000	個
3	ア ー ム	φ48.6×t3.5 ※1	1.000	本
4	引 込 フ ッ ク		1.000	式
5	ターミナルキャップ	φ22	2.000	個
6	段 付 ポ ール	φ89.1×t3.2*φ139.8×t4.5 ※1	1.000	本
7	コンクリート	18-8-20H (H182B)	0.300	m ³
8	再生クラッシャラン	RC-40	0.025	m ³
9	接 地 棒	φ10×1,500	1.000	本

※1 溶融亜鉛メッキ後化成処理を施しステンレスコーティング焼付塗装（指定色）仕上げ。

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
電気設備	道路照明	独立街路灯 大型LED40W (HF250W相当) 段付柱	令和5年4月1日

添架街路灯 小型LED10W・20W（蛍光灯20W・40W相当）

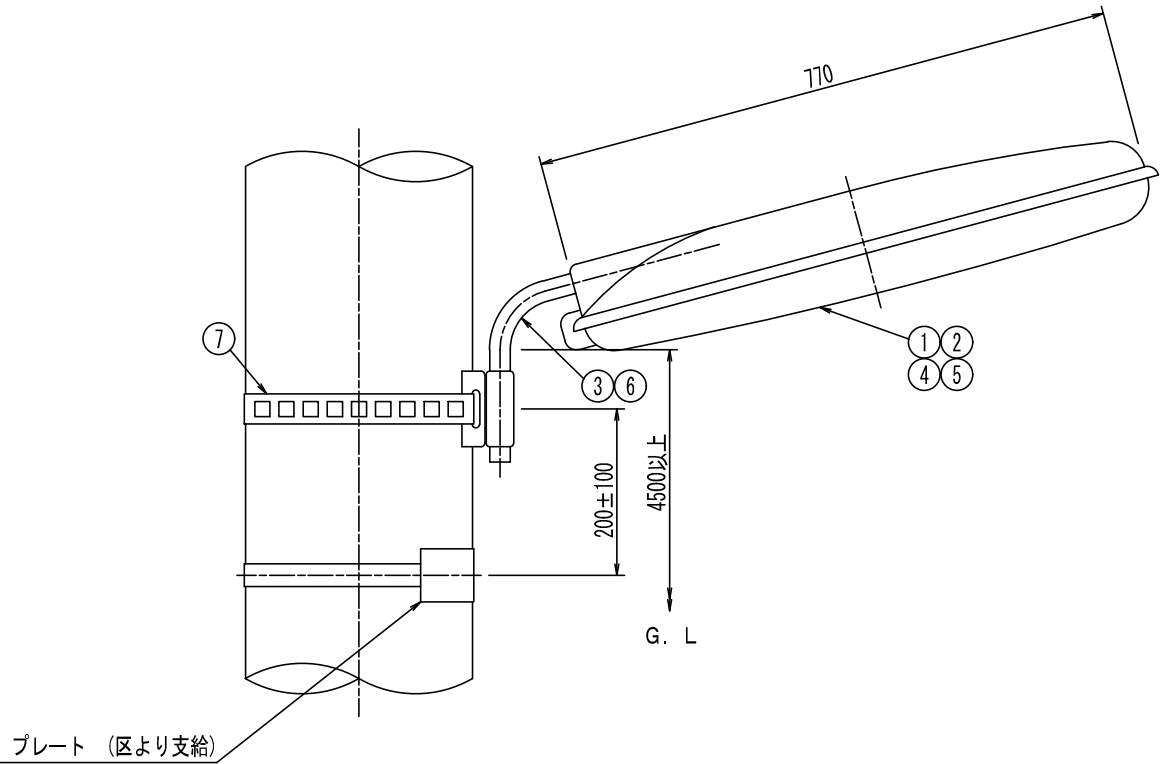


材 料 表

部番	品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位
1	灯 体	本体（指定色） カラーアルミ（t1.4） LED10W 自動点滅器内蔵	1.000	灯
2	ラ ン プ	LED10W	1.000	個
3	ア ー ム	φ27.2×t2.3 溶融亜鉛メッキ 仰角10°	1.000	本
4	灯 体	本体（指定色） カラーアルミ（t1.4） LED20W 自動点滅器内蔵	1.000	灯
5	ラ ン プ	LED20W	1.000	個
6	ア ー ム	φ27.2×t2.3 溶融亜鉛メッキ 仰角20°又は30°	1.000	本
7	取 付 バ ン ド	40×t1.6 亜鉛溶融メッキ	1.000	式

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
電気設備	道路照明	添架街路灯 小型LED10W・20W（蛍光灯20W・40W相当）	令和2年4月1日

添架街路灯 中型LED20W (HF100W相当)

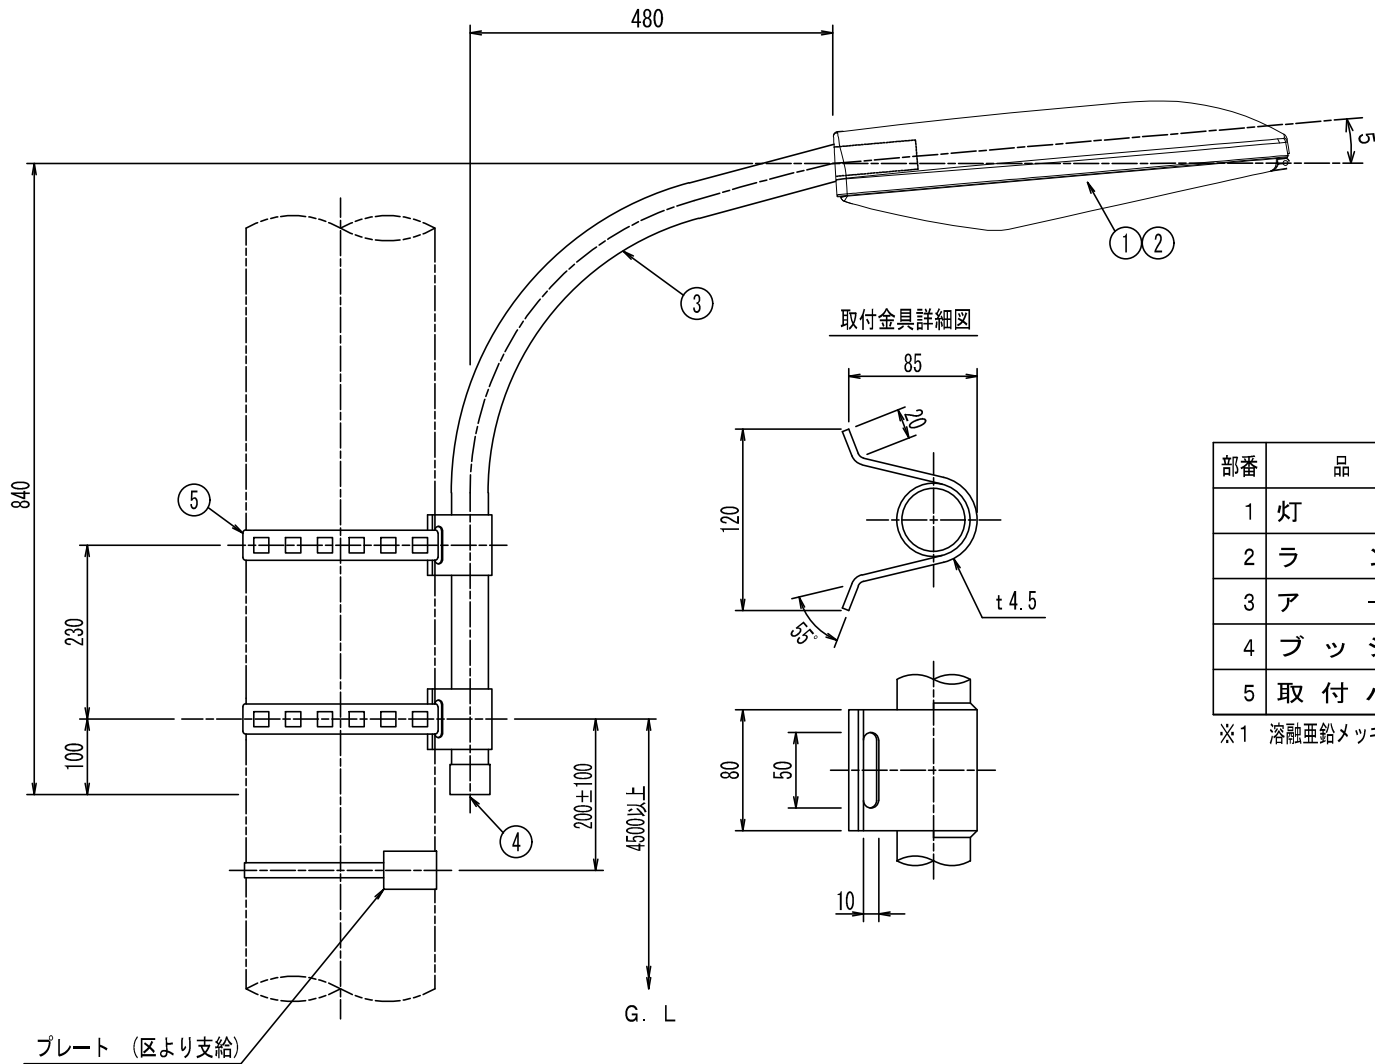
[illegible]

部番	品 名	形 状 寸 法	数 量	単位
1	灯 体	LED20W (ADC指定色) 自動点滅器内蔵	1.000	灯
2	ラ ン プ	LED20W (HF100W相当)	1.000	個
3	ア ー ム	φ48.6×t3.5 ※1	1.000	本
4	ブ ッ シ ン グ	E V A	1.000	個
5	取 付 バ ン ド	1 B T - 4 1 2	2.000	本

※1 溶融亜鉛メッキ後化成処理を施しステンレスコーティング焼付塗装（指定色）仕上げ。

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
電気設備	道路照明	添架街路灯 中型LED20W（HF100W相当）	令和2年4月1日

添架街路灯 大型LED40W (HF250W相当)

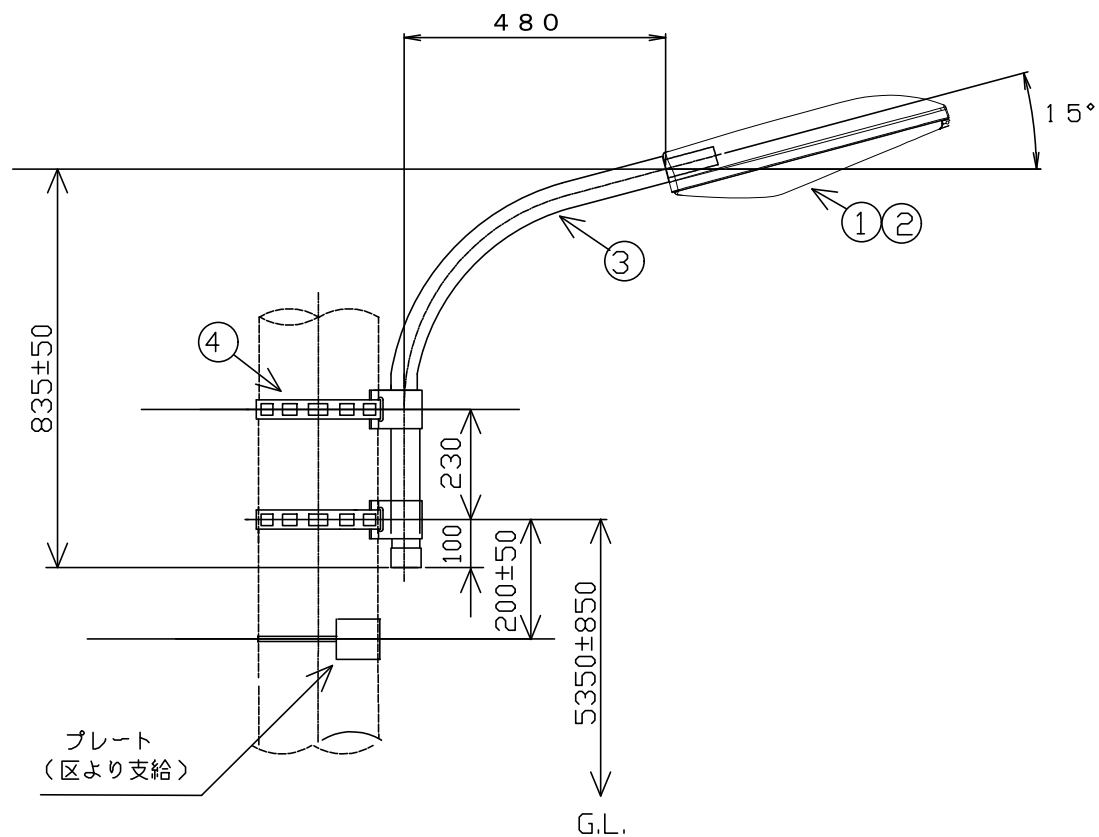

材 料 表


部番	品 名	形 状 寸 法	数 量	単位
1	灯 体	LED40W (ADC指定色) 自動点滅器内蔵	1.000	灯
2	ラ ン プ	LED40W	1.000	個
3	ア ー ム	φ48.6× t3.5 ※1	1.000	本
4	取付バンド	1BT-412	2.000	式

※1 溶融亜鉛メッキ後化成処理を施ステンレスコーティング焼付塗装（指定色）仕上げ。

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
電気設備	道路照明	添架街路灯 大型LED40W（HF250W相当）	令和2年4月1日

引込柱・・・定額電灯用（園路灯専用，各灯自動点滅器使用）

全負荷 1 KVA 未満

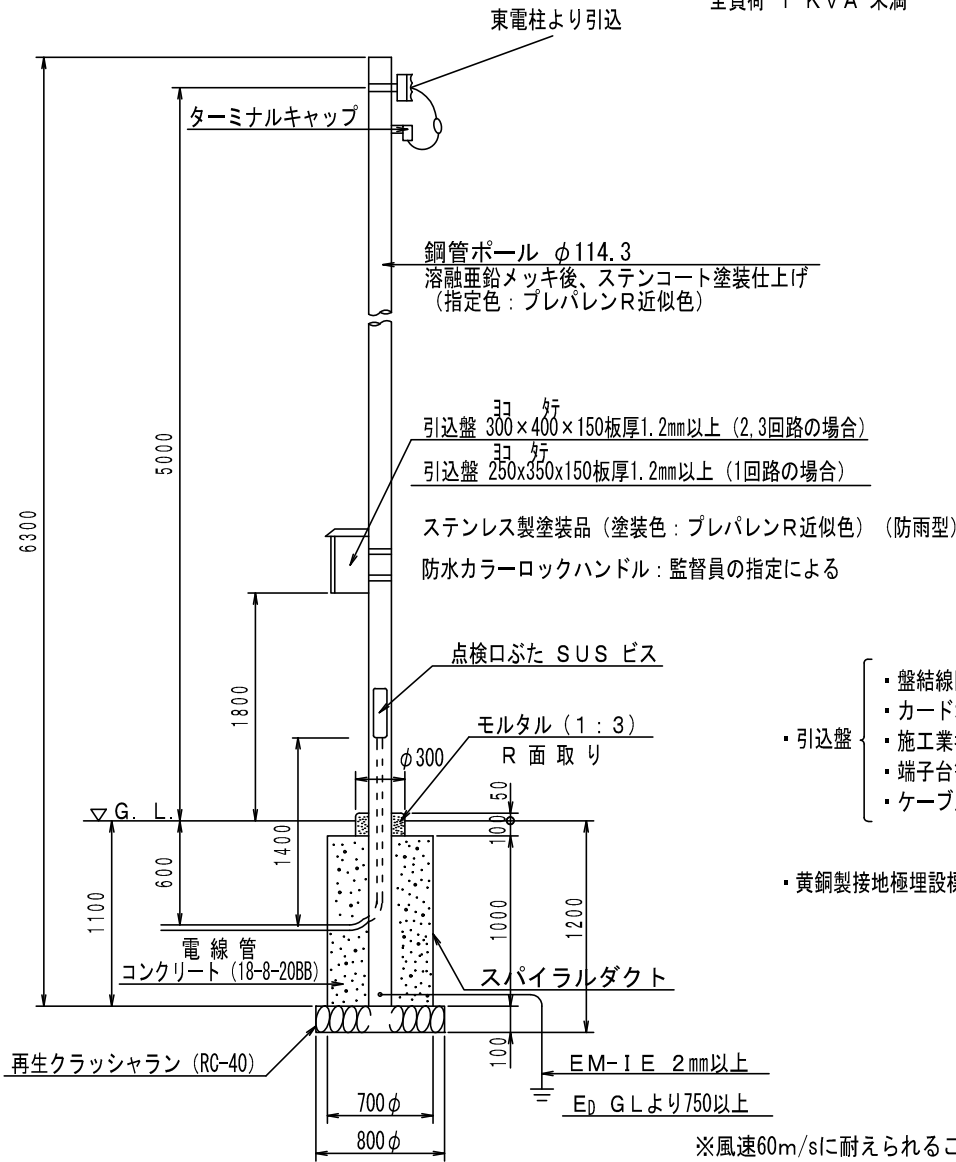


- ・ 引込盤
 - ・ 盤結線図、ブレーカーに名札取付
 - ・ カードホルダー取付（透明ケース含）
 - ・ 施工業者銘板取付
 - ・ 端子台等充電部に絶縁カバー取付
 - ・ ケーブルに名札取付
- ・ 黄銅製接地極埋設標示板取付

※風速60m/sに耐えられること。
※ポールの形状・寸法、基礎の寸法等は設計図書等による。


引込盤結線図

負荷 1 回路用

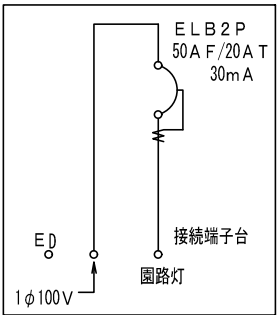


(01)

負荷 2 回路用

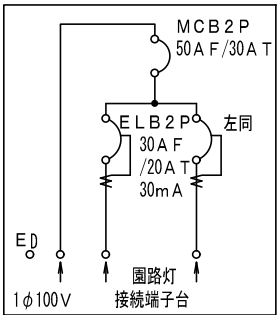

(02)

負荷 3 回路用

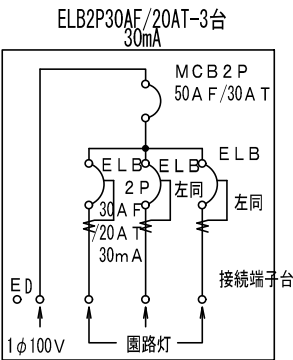


(03)

材 料 表

基礎 700φ の場合		(1.0基当り)			
品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要	
コンクリート	18-8-20BB	0.385	m ³		
型 枠	700φ (スパイラルダクト)	1.000	m		
再生クラッシャラン	RC-40	0.050	m ³		
モ ル タ ル	1 : 3	0.010	m ³		

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
電気設備	管理施設	引込柱（園路灯専用，各灯自動点滅器使用）	令和2年4月1日


引込柱・・・定額電灯用（園路灯専用，自動点滅器 1 台一括点滅用）

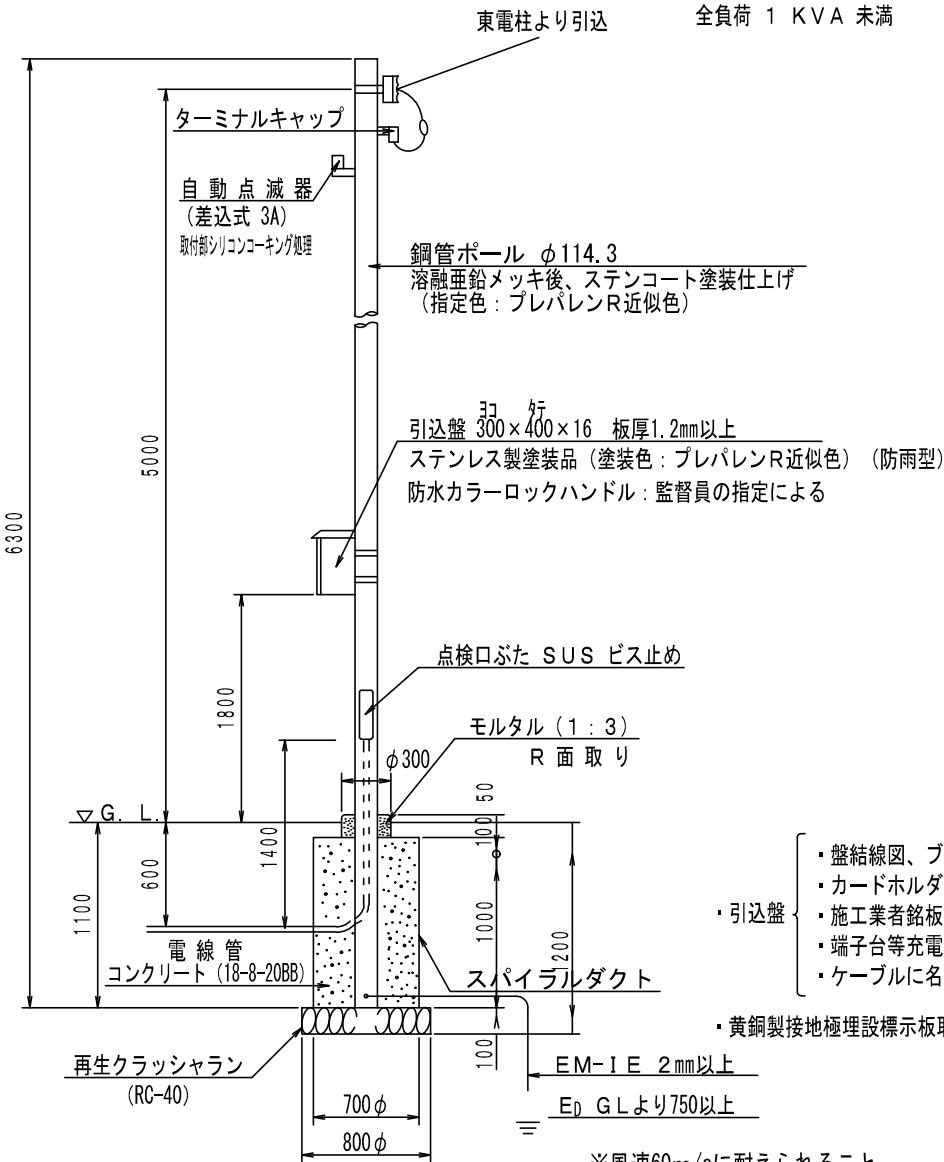

- ・引込盤
 - ・盤結線図、ブレーカーに名札取付
 - ・カードホルダー取付（透明ケース含）
 - ・施工業者銘板取付
 - ・端子台等充電部に絶縁カバー取付
 - ・ケーブルに名札取付
- ・黄銅製接地極埋設標示板取付

※風速60m/sに耐えられること。
※ポールの形状・寸法、基礎の寸法等は設計図書等による。


引込盤結線図

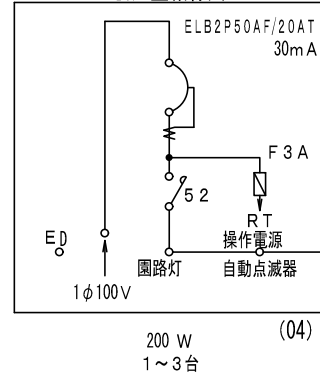

（園路灯専用
自動点滅器一括）

電磁開閉器（52）は自動点滅器（AS）により
作動
自動・切・手動 切換スイッチ取付

接続端子台

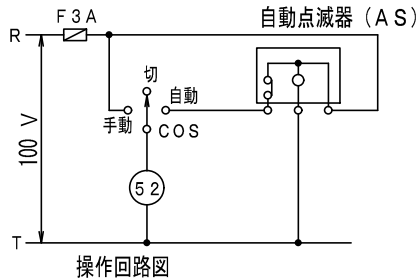


材 料 表

基礎 700φ の場合				(1.0基当り)
品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要
コンクリート	18-8-20BB	0.385	m ³	
型 枠	700φ (スパイラルダクト)	1.000	m	
再生クラッシャー	RC-40	0.050	m ³	
モ ル タ ル	1 : 3	0.010	m ³	


大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
電気設備	管理施設	引込柱（園路灯専用，自動点滅器 1 台一括点滅用）	令和2年4月1日

引込柱・・・従量電灯用（園路灯・便所併設用、各灯自動点滅器使用）

※ 便所併設の場合、電力メーター取付必要

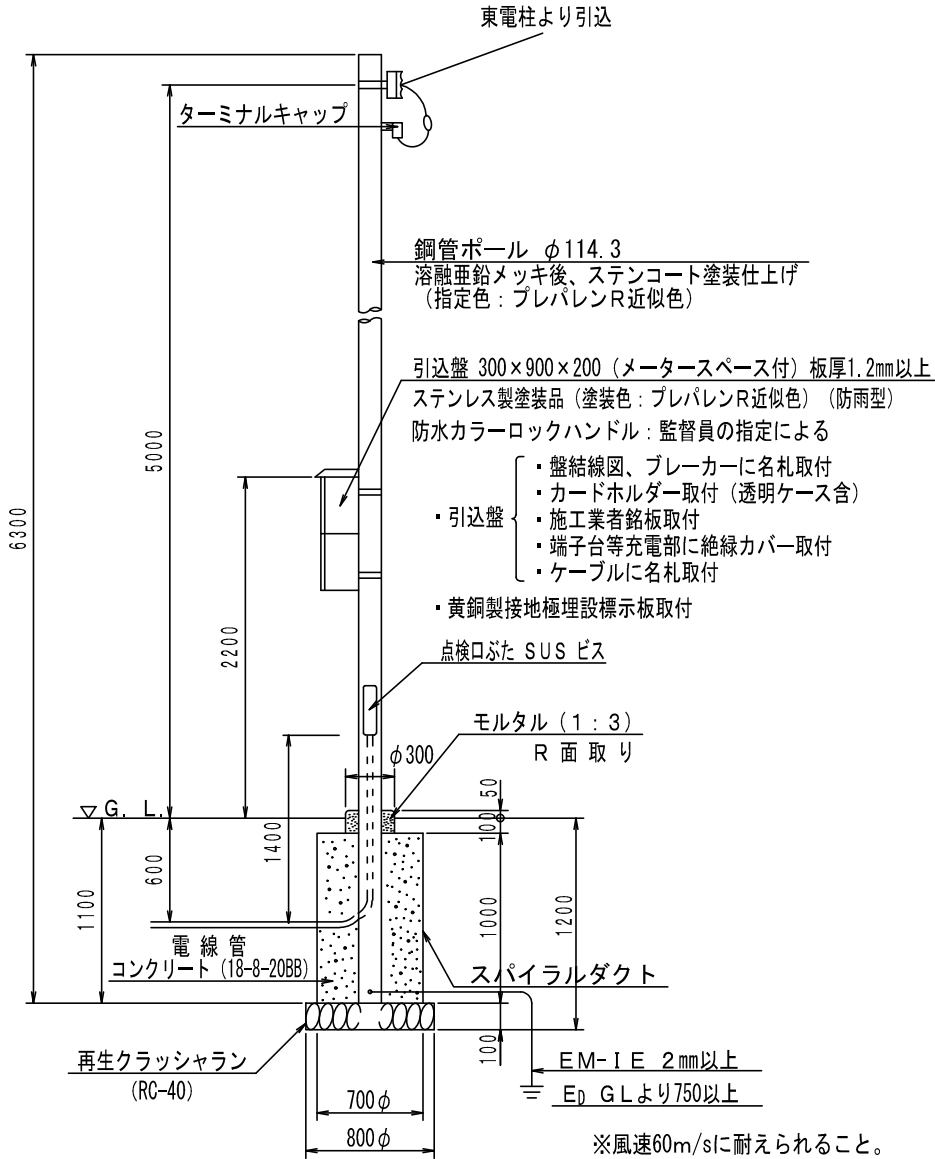

※風速60m/sに耐えられること。
※ポールの形状・寸法、基礎の寸法等は設計図書等による。

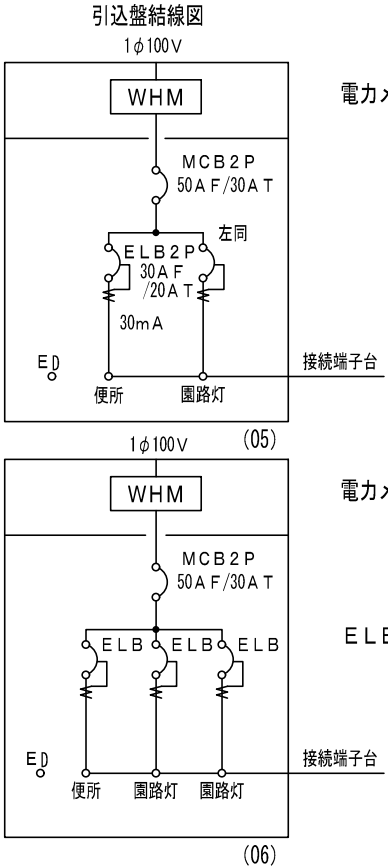

電力メーター（東京電力より支給）
（園路灯、便所併設）
各灯自動点滅器

負荷回路 2 回路用
（園路灯・便所）

電力メーター（東京電力より支給）

負荷回路 3 回路用
（園路灯 2 ・便所）

ELBP2P30AF/20AT30mA — 3台

材 料 表

基礎 700φ の場合				(1.0基当り)
品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要
コンクリート	18-8-20BB	0.385	m ³	
型 枠	700φ (スパイラルダクト)	1.000	m	
再生クラッシャーラン	RC-40	0.050	m ³	
モ ル タ ル	1 : 3	0.010	m ³	


大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
電気設備	管理施設	引込柱（園路灯・便所併設用、各灯自動点滅器使用）	令和2年4月1日

引込柱・・・従量電灯用（園路灯・便所併設用，園路灯のみ自動点滅器 1 台一括点滅）

※ 便所併設の場合、電力メーター取付必要


東電柱より引込

引込盤結線図

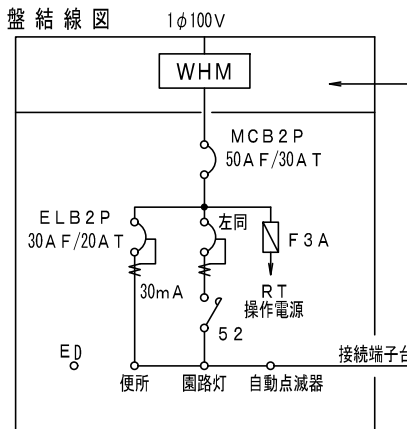


電力メーター（東京電力より支給）


電磁開閉器（52）は自動点滅器（AS）により作動
自動・切・手動 切換 スイッチ取付

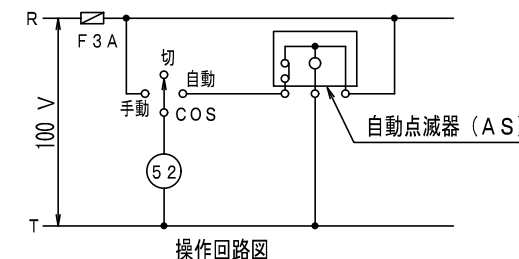

操作回路図

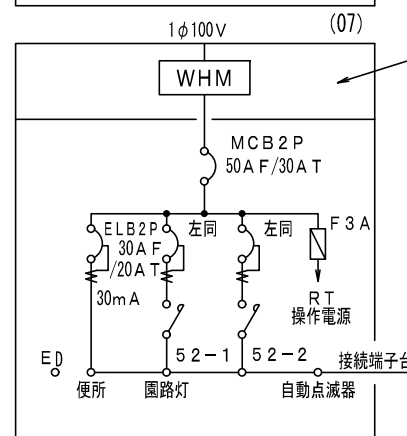

電力メーター（東京電力より支給）

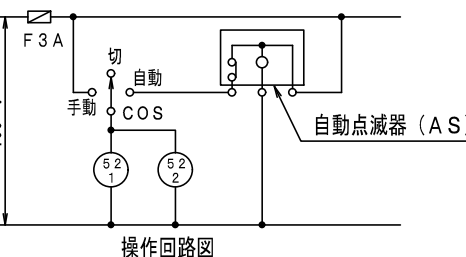


操作回路図

電磁開閉器（52）は自動点滅器（AS）により作動
自動・切・手動 切換 スイッチ取付

材 料 表

基礎 700φ の場合				(1.0基当り)
品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要
コンクリート	18-8-20BB	0.385	m ³	
型 枠	700φ (スパイラルダクト)	1.000	m	
再生クラッシャー	RC-40	0.050	m ³	
モ ル タ ル	1 : 3	0.010	m ³	

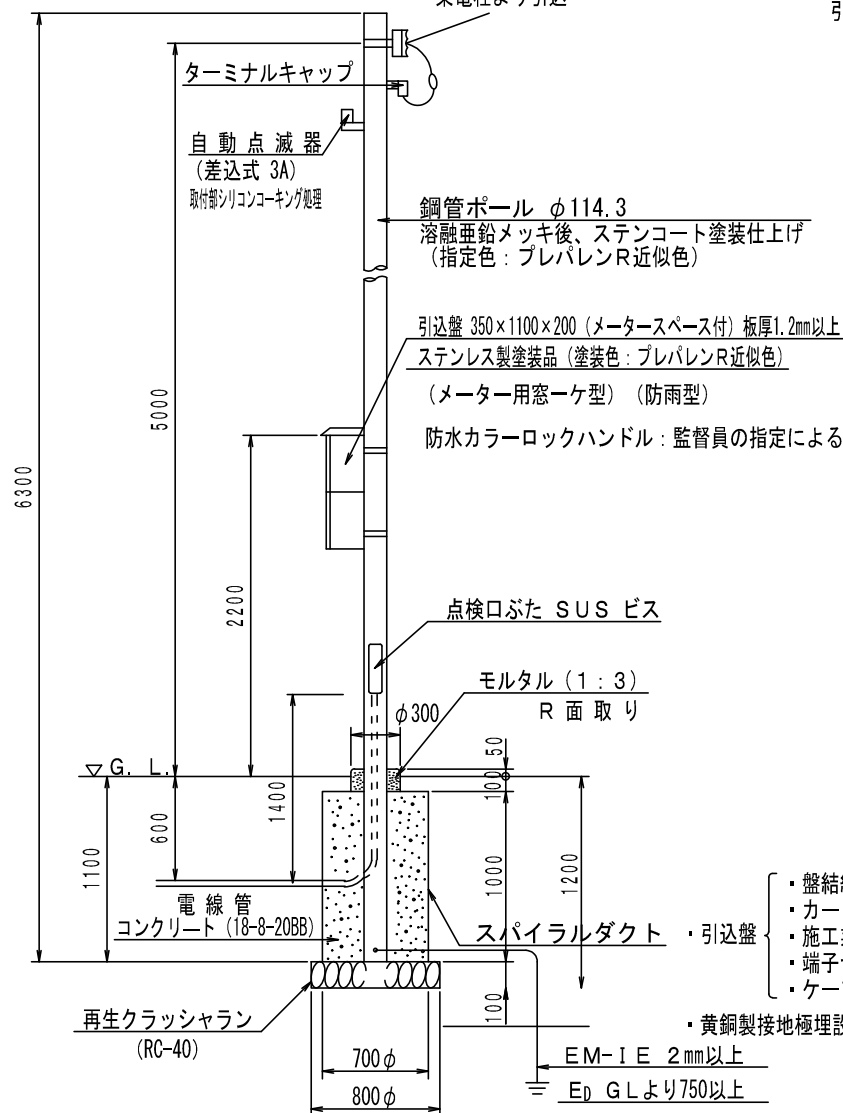

- ・ 盤結線図、ブレーカーに名札取付
- ・ カードホルダー取付（透明ケース含）
- ・ 施工業者銘板取付
- ・ 端子台等充電部に絶縁カバー取付
- ・ ケーブルに名札取付


・ 黄銅製接地極埋設標示板取付

※ 風速60m/sに耐えられること。

※ ポールの形状・寸法、基礎の寸法等は設計図書等による。

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
電気設備	管理施設	引込柱（園路灯・便所併設用，園路灯のみ自動点滅器 1 台一括点滅）	令和2年4月1日

照明灯柱（灯具除く）

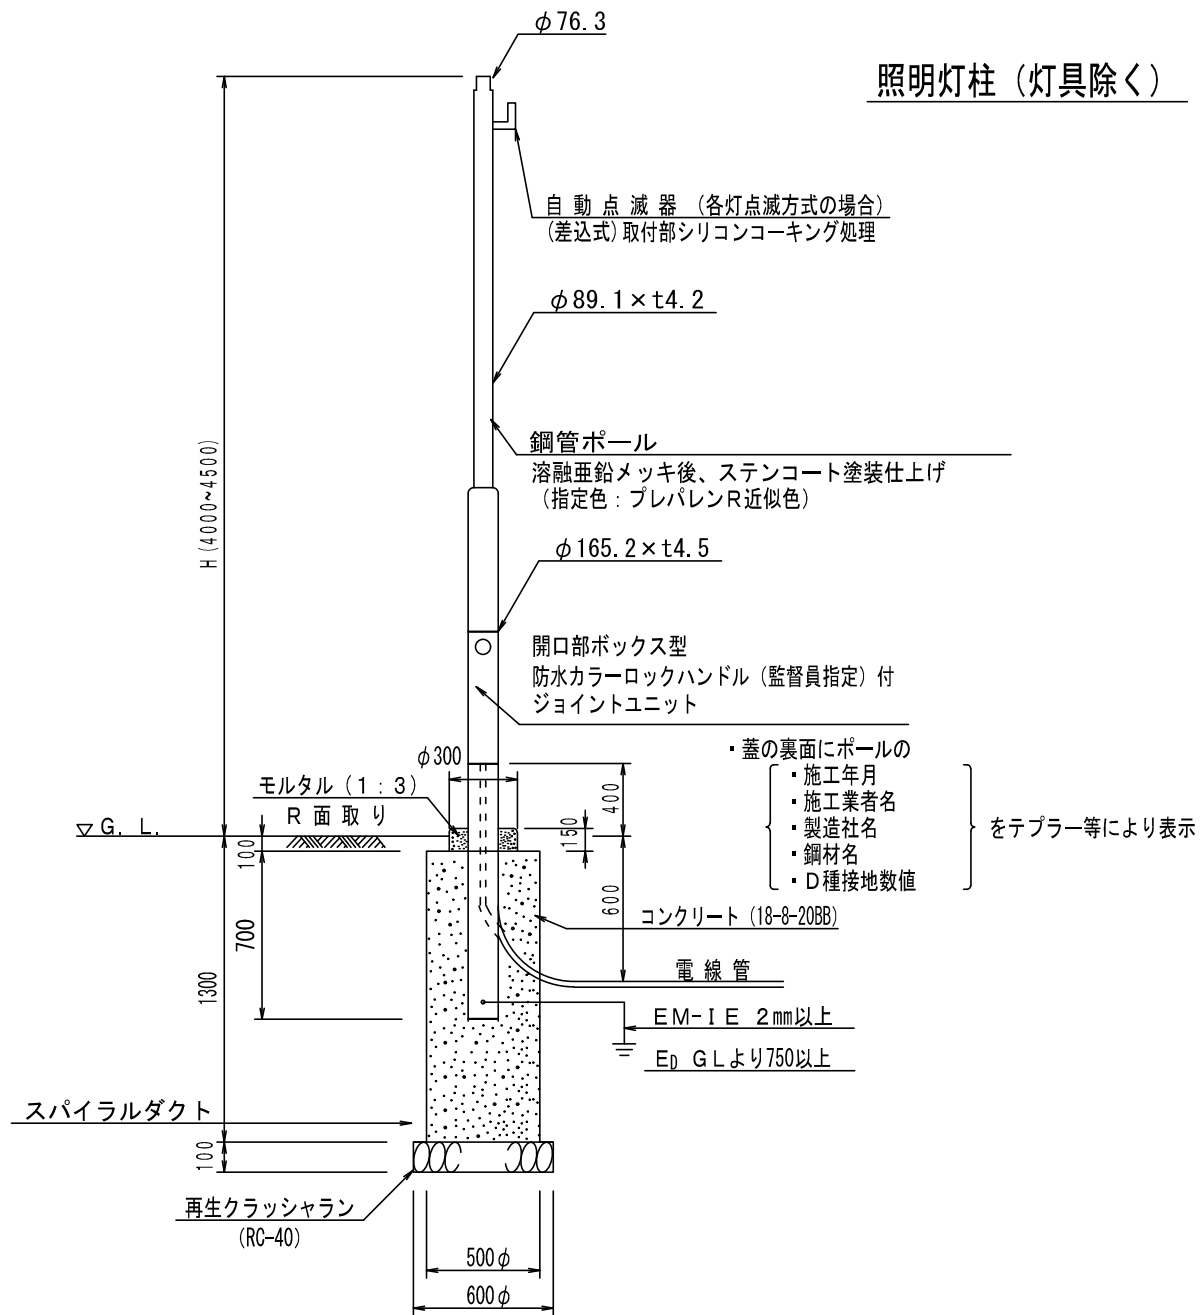

※風速60m/sに耐えられること。
※ポールの形状・寸法、灯具、基礎の寸法等は設計図書等による。

材 料 表


(1.0基当り)

品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要
コンクリート	18-8-20BB	0.236	m ³	
型 枠	500φ (スパイラルダクト)	1.200	m	
再生クラッシャーラン	RC-40	0.028	m ³	
モ ル タ ル	1 : 3	0.007	m ³	


大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
電気設備	管理施設	照 明 灯 柱	令和2年4月1日

給水・電気配管埋設断面図

給水管断面図

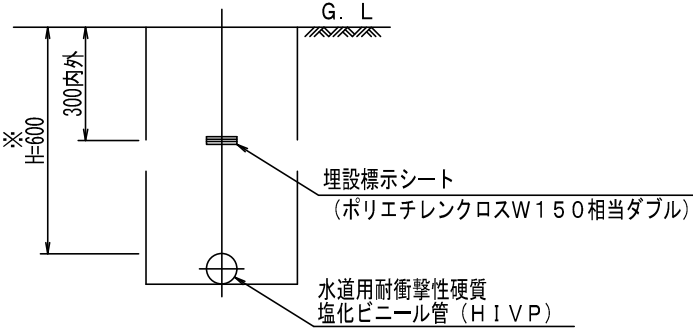

電線管断面図

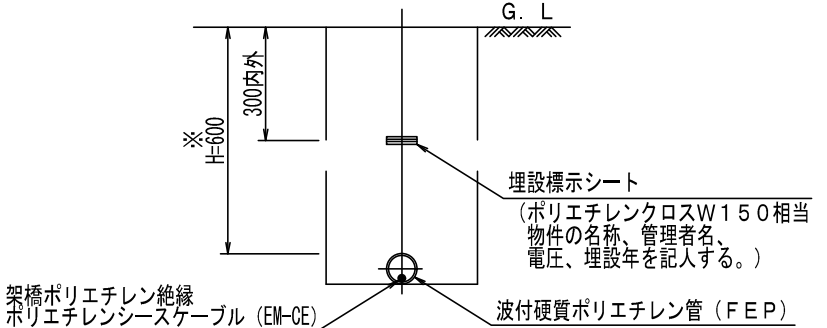

材 料 表

(1.0m当り)

品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管	H I V P	0.25	本	4.000 m／本
埋設標示シート	給水管用、ダブル	1.0	m	

※ 深さは600以上とする。

材 料 表

(1.0m当り)

品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位	摘 要
架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	EM-CE	1.0	m	
波付硬質ポリエチレン管	F E P	1.0	m	
埋設標示シート	電線用	1.0	m	

※ 深さは600以上とする。

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
そ の 他	給水・電気配管埋設断面図	給水管・電線管	令和2年4月1日

世田谷区